

檔 號：

保存年限：

行政院公共工程委員會 函

10841

臺北市開封街2段40號2樓

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

聯絡方式：(承辦人)游嘉文

(聯絡電話)02-87897683

(傳真)02-87897674

(E-mail)cy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同
業公會

發文日期：中華民國108年8月16日

發文字號：工程技字第1080200913號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本會108年8月1日所召開之編修公共工程細目碼編訂規則表「第09050章 裝修基本材料及施工方法」等十章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：王委員榮吉、何委員明錦、陳委員建忠、內政部營建署、內政部土地重劃工程處、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處

主任委員

吳澤成



108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 09050 章 裝修基本材料及施工方法」等十章審查會議

時間：108 年 08 月 01 日（星期四）下午 2 時

地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓）

主持人：蔡簡任技正志昌

審查委員：王委員榮吉、何委員明錦、陳委員建忠【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結論：

- 一、有關編修細目碼編訂規則表「第 09050 章 裝修基本材料及施工方法」，提案單位建議於第 6 碼增列「面磚轉角 45 度磨角」及「三向 R 角料」，因考量增列項目與本章章名及第 6 碼大分類不符，故增列項目不宜納入本章；考量增列項目屬貼面磚材料，爰決議將原提案於第 6 碼增列項目調整至細目碼編訂規則表「第 09300 章 貼面磚」之第 9 碼；原提案於第 8 碼增列「工廠處理」係配合第 6 碼增列，故亦比照不宜納入本章。
- 二、有關編修細目碼編訂規則表「第 09220 章 水泥砂漿粉刷」，提案單位建議於第 9 碼增列「粉光刷水性環氧樹脂漆」、「粉光刷油性環氧樹脂漆」、「粉光刷乳化塑膠漆」及「粉光刷水性水泥漆」，經討論皆同意納入本章；惟「含填縫」乙項，因考量該項名稱原意係指需施作工項且不另計價，為符合提案需求(工項需單獨計價)，故將該項名稱修正為「填縫」。
- 三、有關編修細目碼編訂規則表「第 09300 章 貼面磚」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6~7 碼：第 6 碼類別增列「馬賽克磚」及「磁磚」；另配合「磁磚」類別於第 7 碼增列尺度「100x100mm」乙項。

(二) 第 9 碼：依據會議紀錄結論一(第 09050 章)，鋪貼工法增列「面磚轉角 45 度磨角」乙項，「三向 R 角料」因名稱定義不明，故不同意增列。

(三) 第 10 碼：估價用單位增列「才」乙項。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 09310 章 鋪貼壁磚」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：類別及等級增列「內裝壁磚 Ia 類」等 24 項，詳附件。

(二) 其他項目經檢討於原細目碼編訂規則表已有相關項目(如瓷質壁磚)，故不宜納入本章。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 09341 章 鋪地磚」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：類別及等級增列「內裝地磚 Ia 類」等 25 項，詳附件。

(二) 第 7 碼：尺度增列「30x30mm」、「30x60mm」、「80x80mm」、「95x95mm」、「200x260mm」及「200x270mm」。

(三) 第 8 碼：厚度增列「t=40mm」乙項。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 09342 章 石材磚鋪貼」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 8 碼：鋪貼工法增列「牆面」乙項。

(二) 第 10 碼：估價用單位增列「才」乙項。

七、有關編修細目碼編訂規則表「第 09500 章 天花板」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：大類別增列「吊筋及五金」、「收邊條」、「鍍鋅鐵絲」及「鍍鋅螺絲桿件」。

(二) 第 7 碼：材料增列「岩棉」及「礦纖」；另原提案於第 7 碼增列項目「矽酸鈣」、「木絲水泥」及「鋁障板」，分別修正為「矽酸鈣板」、「木絲水泥板」及「金屬障板」。

(三) 第 8 碼：其他項目增列「耐燃一級」、「耐燃二級」及「耐燃三級」。

(四) 第 9 碼：配合第 6 碼「鍍鋅鐵絲」大類別，增列尺寸「8# (3.26mm)」

乙項；及「鍍鋅螺絲桿件」大類別，增列尺寸「D=6mm」乙項。

八、有關編修細目碼編訂規則表「第 09548 章 鋁板條天花板」，提案單位建議於第 6 碼懸吊系統增列「暗架(防颱型)」乙項，經討論同意納入本章。

九、有關編修細目碼編訂規則表「第 09611 章 整體粉光地坪處理」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：材質增列「自平水泥」乙項。


(二) 第 8 碼：配合前述之第 6 碼增列項目，於第 8 碼增列其他項目「t=3.0mm」乙項。

十、有關編修細目碼編訂規則表「第 09622 章 環氧樹脂砂漿地坪」，提案單位建議於第 9 碼增列「底塗」、「中塗」及「面塗」，經討論皆同意納入本章。

十一、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 09220、09300、09310、09341、09342、09500、09548、09611 及 09622 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09220	水泥砂漿粉刷	種類	水泥類別	施工位置	其他		估價用單位	0:不分類時使用
0	1:1水泥砂漿	第1型水泥	0	地坪	面層粉光	1	M	
1	1:2水泥砂漿	第2型水泥	1	平頂	打底	2	M2	
2	1:3水泥砂漿	(工資, 不含材料(及機具))	2	牆面	機械整體粉光	3	M3	
3	1:4水泥砂漿	連工帶料(含1:3水泥砂漿及工資)	3	平頂及牆面	整體粉光	4	式	
4	1:1防水水泥砂漿	連工帶料(含1:2水泥砂漿、防水劑及工資)	4	外牆	打底粉光	5	T	
5	1:2防水水泥砂漿		5	地坪及牆面	厚2.5cm噴覆	6	只	
6	1:3防水水泥砂漿		6		粉光刷水泥漆	7	個	
7					刷防霉塗料	8	組	
					刷PVC漆	9	KG	
					搭架費	A		
					刷水性水泥漆	B		
					刷溶劑型水泥漆	C		
					抹縫	D		
					分隔壓條	E		
					粉光刷水性環氧樹脂漆	F		
					粉光刷油性環氧樹脂漆	G		
					粉光刷乳化塑膠漆	H		
					粉光刷水性水泥漆	I		
					含直縫	J		
						K		
						L		

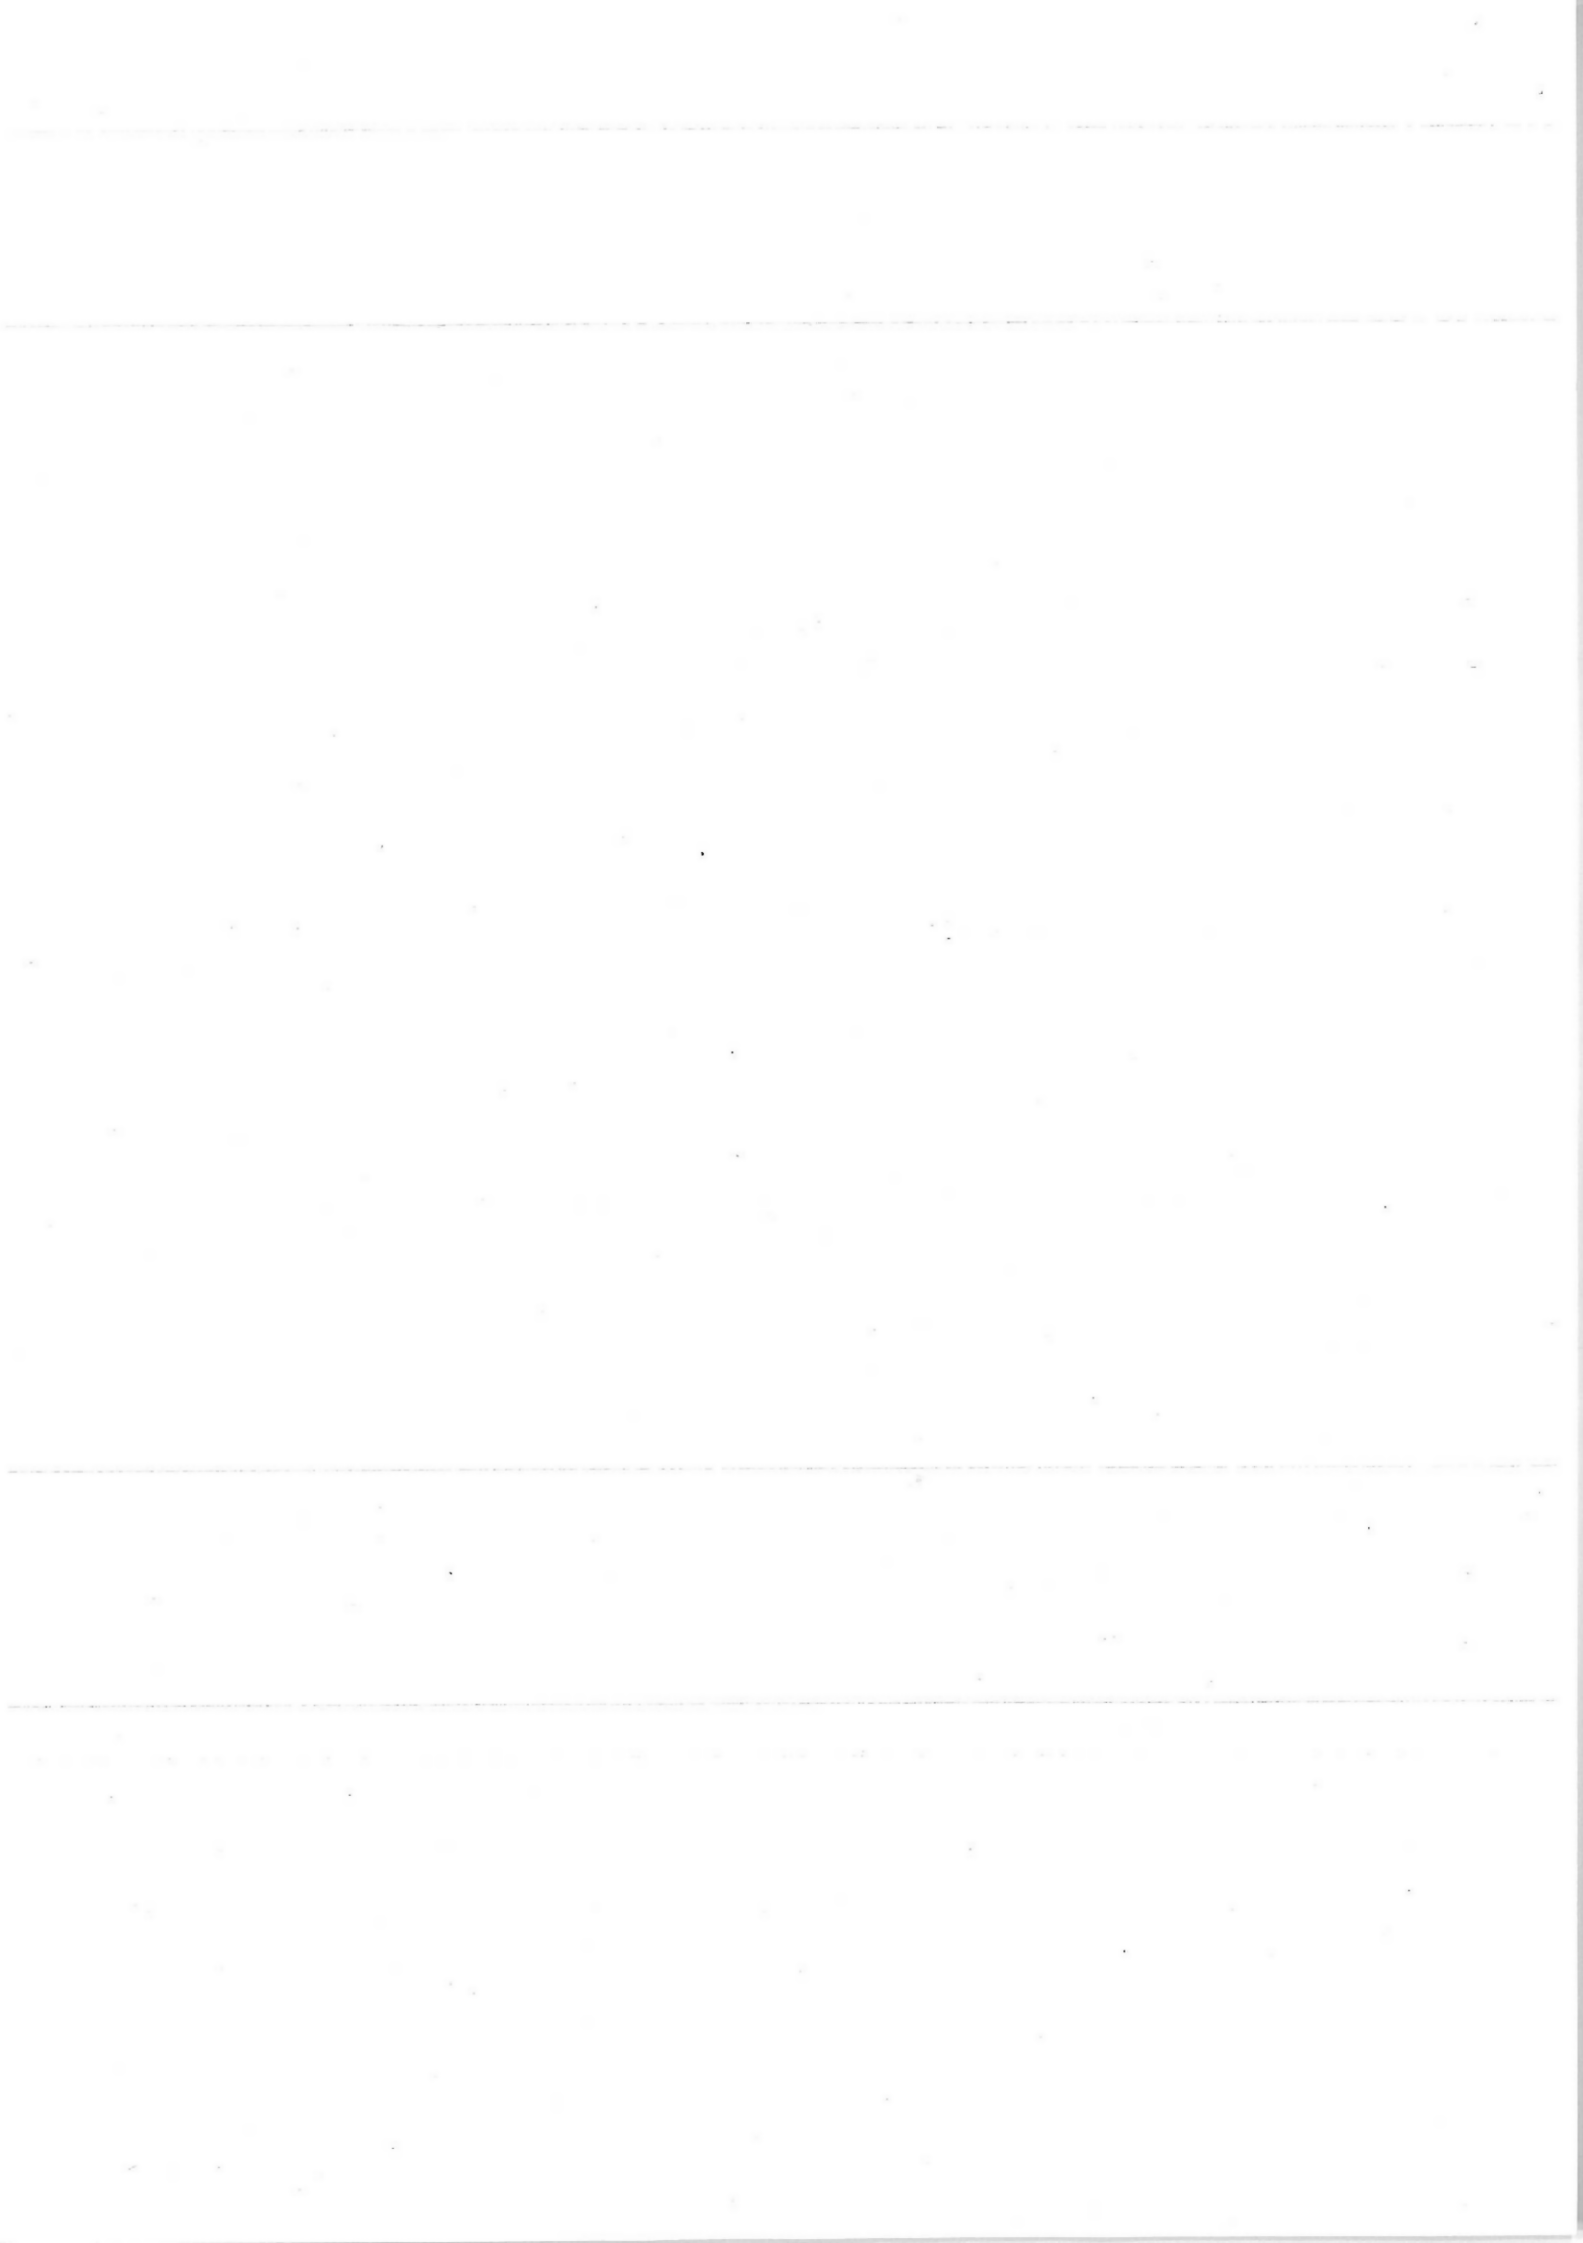

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09300	貼面磚	類別及等級	尺寸	厚度	鋪貼工法	估價單位	0:不分類時使用 依CNS 3298之順序 類別中未特別描述用途者， 為內裝、外裝用				
		0 1 2	0 3 4 5 6 7 8 9 A C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Y Z a	200x250mm 200x270mm 200x200mm 250x250mm 300x300mm 250x300mm 250x360mm 250x400mm 300x200mm 400x300mm 500X300mm 600x300mm 600x400mm 1800x900mm 900x900mm 1200x1200mm 230x50mm 240x60mm 330x250mm 400x400mm 500x500mm 550x550mm 600x450mm 900x450mm 900x600mm 1200x900mm 2400x1200mm 250x330mm 300x450mm 300x600mm 330x600mm	0 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J	t=3mm t=4mm t=5mm t=6mm t=7mm t=8mm t=9mm t=10mm t=11mm t=12mm t=13mm t=14mm t=15mm t=7.5mm t=8.5mm t=9.5mm	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K	(軟底勾縫) (軟底抹縫) (硬底勾縫) (硬底抹縫) (軟底勾縫，內牆) (軟底抹縫，內牆) (硬底勾縫，內牆) (硬底抹縫，內牆) (軟底勾縫，外牆) (軟底抹縫，外牆) (硬底勾縫，外牆) (硬底抹縫，外牆) (硬底勾縫，外牆) (硬底抹縫，外牆) (軟底勾縫，地坪) (軟底抹縫，地坪) (硬底勾縫，地坪) (硬底抹縫，地坪) (防水水泥打底，牆面) (防水水泥打底，地坪)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 塊 才	

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09300	貼面磚	9	類別及等級	0	尺寸		厚度		鋪貼工法		估價用單位	依CNS 9741之順序 類別中未特別描述用途者， 為內裝、外裝用
		A	(石質壁磚，一級品) (石質壁磚，二級品)	1 3 4 5 6 7 9 A B C D E F G H J K L M N P Q R S T	52x240mm 100x100mm 150x150mm 200x200mm 250x250mm 300x300mm 150x75mm 200x100mm 300x150mm 300x200mm 400x300mm 230x50mm 240x60mm 330x250mm 400x400mm 500x500mm 550x550mm 600x400mm 600x450mm 900x450mm 900x600mm 900x900mm 1200x900mm 1800x900mm 2400x1200mm							

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	備註
M	09300 貼面磚	6碼名稱 類別及等級	7碼名稱 尺寸	8碼名稱 厚度	9碼名稱 鋪貼工法	10碼 估價用單位	
		B (擠出面磚(壁磚)，一級品) C (擠出面磚(壁磚)，二級品) D (窯燒花崗石面磚(壁磚)，一級品) E (窯燒花崗石面磚(壁磚)，二級品) F (石質馬賽克面磚，一級品) G (石質馬賽克面磚，二級品) P (瓷質馬賽克面磚，一級品) Q (瓷質馬賽克面磚，二級品) 馬賽克磚					依CNS 10631之順序 依CNS 13431之順序 依CNS 9744之順序 類別中未特別描述用途者， 為內裝、外裝用
		K 克硬化磚 M 全磁化磚 N 白磁磚 R 磁磚	0 1 2 3 200x300mm 360x360mm 100x100mm				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱 類別及等級	7碼	7碼名稱 尺度	8碼	8碼名稱 厚度	9碼	9碼名稱 鋪貼工法	10碼	10碼名稱 單位或其他	備註
M 09310	鋪貼壁磚	0	(瓷質地磚，一級品)	0	40x250mm	0	t=7.5mm	0	(軟底勾縫)	1	M	0：不分類時使用 依CNS 9737 之順序
		1	(瓷質地磚，二級品)	1	45x95mm	2	t=8.5mm	1	(軟底抹縫)	2	M2	
		2	(瓷質壁磚，一級品)	2	50x50mm	3	t=4mm	2	(硬底勾縫)	3	M3	
		3	(瓷質壁磚，二級品)	3	52x240mm	4	t=5mm	3	(軟底勾縫，內牆)	4	式	
		4	(瓷質馬賽克面磚，一級品)	4	75x75mm	5	t=6mm	4	(軟底抹縫，內牆)	5	T	
		5	(瓷質馬賽克面磚，二級品)	5	100x50mm	6	t=7mm	5	(硬底勾縫，內牆)	6	只	
		6	(瓷質拋光磚，一級品)	6	100x100mm	7	t=8mm	6	(軟底抹縫，外牆)	7	個	
		7	(瓷質拋光磚，二級品)	7	150x75mm	8	t=9mm	7	(硬底抹縫，外牆)	8	組	
		8	內裝壁磚Ia類	8	150x150mm	9	t=10mm	8	(軟底勾縫，外牆)	9	KG	
		9	內裝壁磚Ib類	9	200x50mm	A	t=11mm	9	(硬底抹縫，外牆)	A	塊	
		MA	內裝壁磚II類	A	200x100mm	B	t=12mm	A	(硬底抹縫，外牆)	B	才	
		NB	內裝壁磚III類	B	200x200mm	C	t=13mm	B	(軟底抹縫，外牆)			
		PC	內裝馬賽克壁磚Ia類	C	200x250mm	D	t=14mm	C	(硬底抹縫，外牆)			
		QD	內裝馬賽克壁磚Ib類	D	200x260mm	E	t=15mm					
		RE	內裝馬賽克壁磚II類	E	200x270mm	F	t=16mm					
		SE	內裝馬賽克壁磚III類	F	250x250mm	G	t=17mm					
		TE	外裝壁磚Ia類	G	250x300mm	H	t=18mm					
		TH	外裝壁磚Ib類	H	300x150mm	J	t=19mm					
		TL	外裝壁磚II類	J	300x200mm	K	t=20mm					
		VL	外裝壁磚III類	K	300x300mm	L						
		XM	外裝馬賽克壁磚Ia類	L	400x300mm							
		YN	外裝馬賽克壁磚Ib類	M	400x400mm							
		YP	外裝馬賽克壁磚II類	N	500x500mm							
		YQ	外裝馬賽克壁磚III類	P	600x600mm							
		9R	轉角磚	Q	800x800mm							
		AS	山型磚	R	50x230mm							
		ET	二丁掛磚	a	60x227mm							
		FU	拋光石英磚	b	200x600mm							
		GV	半拋石英磚	c	250x330mm							
		HW	石英磚	d	300x500mm							
		JX	施釉壁磚	e	300x600mm							
		KY	圓形馬賽克磚	f	4.5x4.5mm							
		L	瓷質壁磚	g	4.5x14.5mm							
		R	平磚	h	45x45mm							
				i								

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱 類別及等級	7碼	7碼名稱 尺度	8碼	8碼名稱 厚度	9碼	9碼名稱 鋪貼工法	10碼	10碼名稱 估價用單位	備註
09341	鋪地磚	0	(陶質地磚，內裝用，一級品)	0	100x100mm	0	t=2mm	0	軟底勾縫	1	M	0:不分類時使用
		1	(石質地磚，一級品)	1	150x150mm	2	t=6mm	1	軟底抹縫	2	M2	
		2	(擠出面磚(地磚)，一級品)	2	200x200mm	6	t=7mm	2	硬底勾縫	3	M3	
		4	(窯燒花崗石面磚(地磚)，一級品)	3	250x250mm	7	t=8mm	3	硬底抹縫	4	式	
		5	(陶質地磚，內裝用，二級品)	4	300x300mm	8	t=9mm	4	(軟底勾縫，內牆)	5	T	
		8	(石質地磚，二級品)	5	400x400mm	9	t=10mm	5	(軟底抹縫，內牆)	6	只	
		9	(擠出面磚(地磚)，二級品)	6	500x500mm	A	t=11mm	6	(硬底抹縫，內牆)	7	個	
		A	(窯燒花崗石面磚(地磚)，二級品)	7	600x600mm	B	t=12mm	7	(硬底勾縫，內牆)	8	組	依CNS 9737 之順序
		B	內裝地磚Ia類	8	200x100mm	C	t=13mm	8	(軟底勾縫，外牆)	9	KG	
		MC	內裝地磚Ib類	9	250x200mm	D	t=14mm	9	(軟底抹縫，外牆)	A	塊	
		ND	內裝地磚II類	A	300x150mm	E	t=15mm	A	(硬底抹縫，外牆)			
		PE	內裝地磚III類	B	300x200mm	F	t=16mm	B	(硬底勾縫，外牆)			
		QF	內裝馬賽克地磚Ia類	C	400x300mm	G	t=17mm	C	(硬底抹縫，外牆)			
		RG	內裝馬賽克地磚Ib類	D	450x300mm	H	t=7.5mm					聚氯乙烯=PVC
		SH	內裝馬賽克地磚II類	E	600x300mm	J	t=8.5mm					類別中未特別描述用途者，為內裝、外裝用
		TJ	內裝馬賽克地磚III類	F	60x220mm	K	t=9.5mm					
		UK	外裝地磚Ia類	G	520x520mm	L	t=18mm					
		VL	外裝地磚Ib類	H	550x550mm	M	t=20mm					
		WN	外裝地磚II類	J	50x230mm	N	t=25mm					
		YP	外裝地磚III類	K	52x240mm	R	t=30mm					
		XQ	外裝馬賽克地磚Ia類	L	60x240mm	W	t=60mm					
		eR	外裝馬賽克地磚Ib類	M	400x600mm	X	t=80mm					
		hS	外裝馬賽克地磚II類	N	290x290mm	Y	t=7.2mm					
		eT	外裝馬賽克地磚III類	P	25x25mm	a	t=7.8mm					
		GU	石英磚	Q	250x160mm	b	t=8.3mm					
		DV	半拋光石英磚	R	450x450mm	c	t=40mm					
		EW	止滑石英磚	S	425x360mm	d						
		EX	岩面石英磚	T	不規則形狀							
		GY	拋光石英磚	Z	900x900mm							
		HZ	車道磚	a	330x330mm							
		Ja	PS板隔熱磨石子地磚	b	295x592mm							
		Kb	噴砂面磨石子地磚	c	30x30mm							
		Lc	窯燒花崗石地磚	d	30x60mm							
		f	高壓地磚	e	80x80mm							
		g	導盲磚	f	95x95mm							
		h	無釉地磚	g	200x260mm							
		j	施釉地磚	h	200x270mm							
		m	聚氯乙烯地磚	i								
		n	磨石子地磚									


公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱 類別及等級	7碼	7碼名稱 尺度	8碼	8碼名稱 厚度	9碼	9碼名稱 鋪貼工法	10碼	10碼名稱 估價用單位	備註
09341	鋪地磚	P Q R	全磁化磚 克硬化磚 還原磚									0:不分類時使用

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09342	石材磚鋪貼	材質	寬度X長度	鋪貼工法	厚度	估價單位	0:不分類時使用			
		大理石	W30xL30cm以下	軟底	1cm	M				
		花崗石	W30xL60cm	硬底	1.5cm	M2				
		蛇紋石	W40xL40cm	(牆面, 金屬構件)	2cm	M3				
		砂岩石	W50xL50cm	牆面	2.5cm	式				
		觀音石	W60xL60cm		3cm	T				
		板岩	W10xL10cm		3.5cm	只				
		文化石	W90xL90cm		4cm	個				
			不規則形狀		4.5cm	組				
					5cm	KG				
						塊				
						才				

M

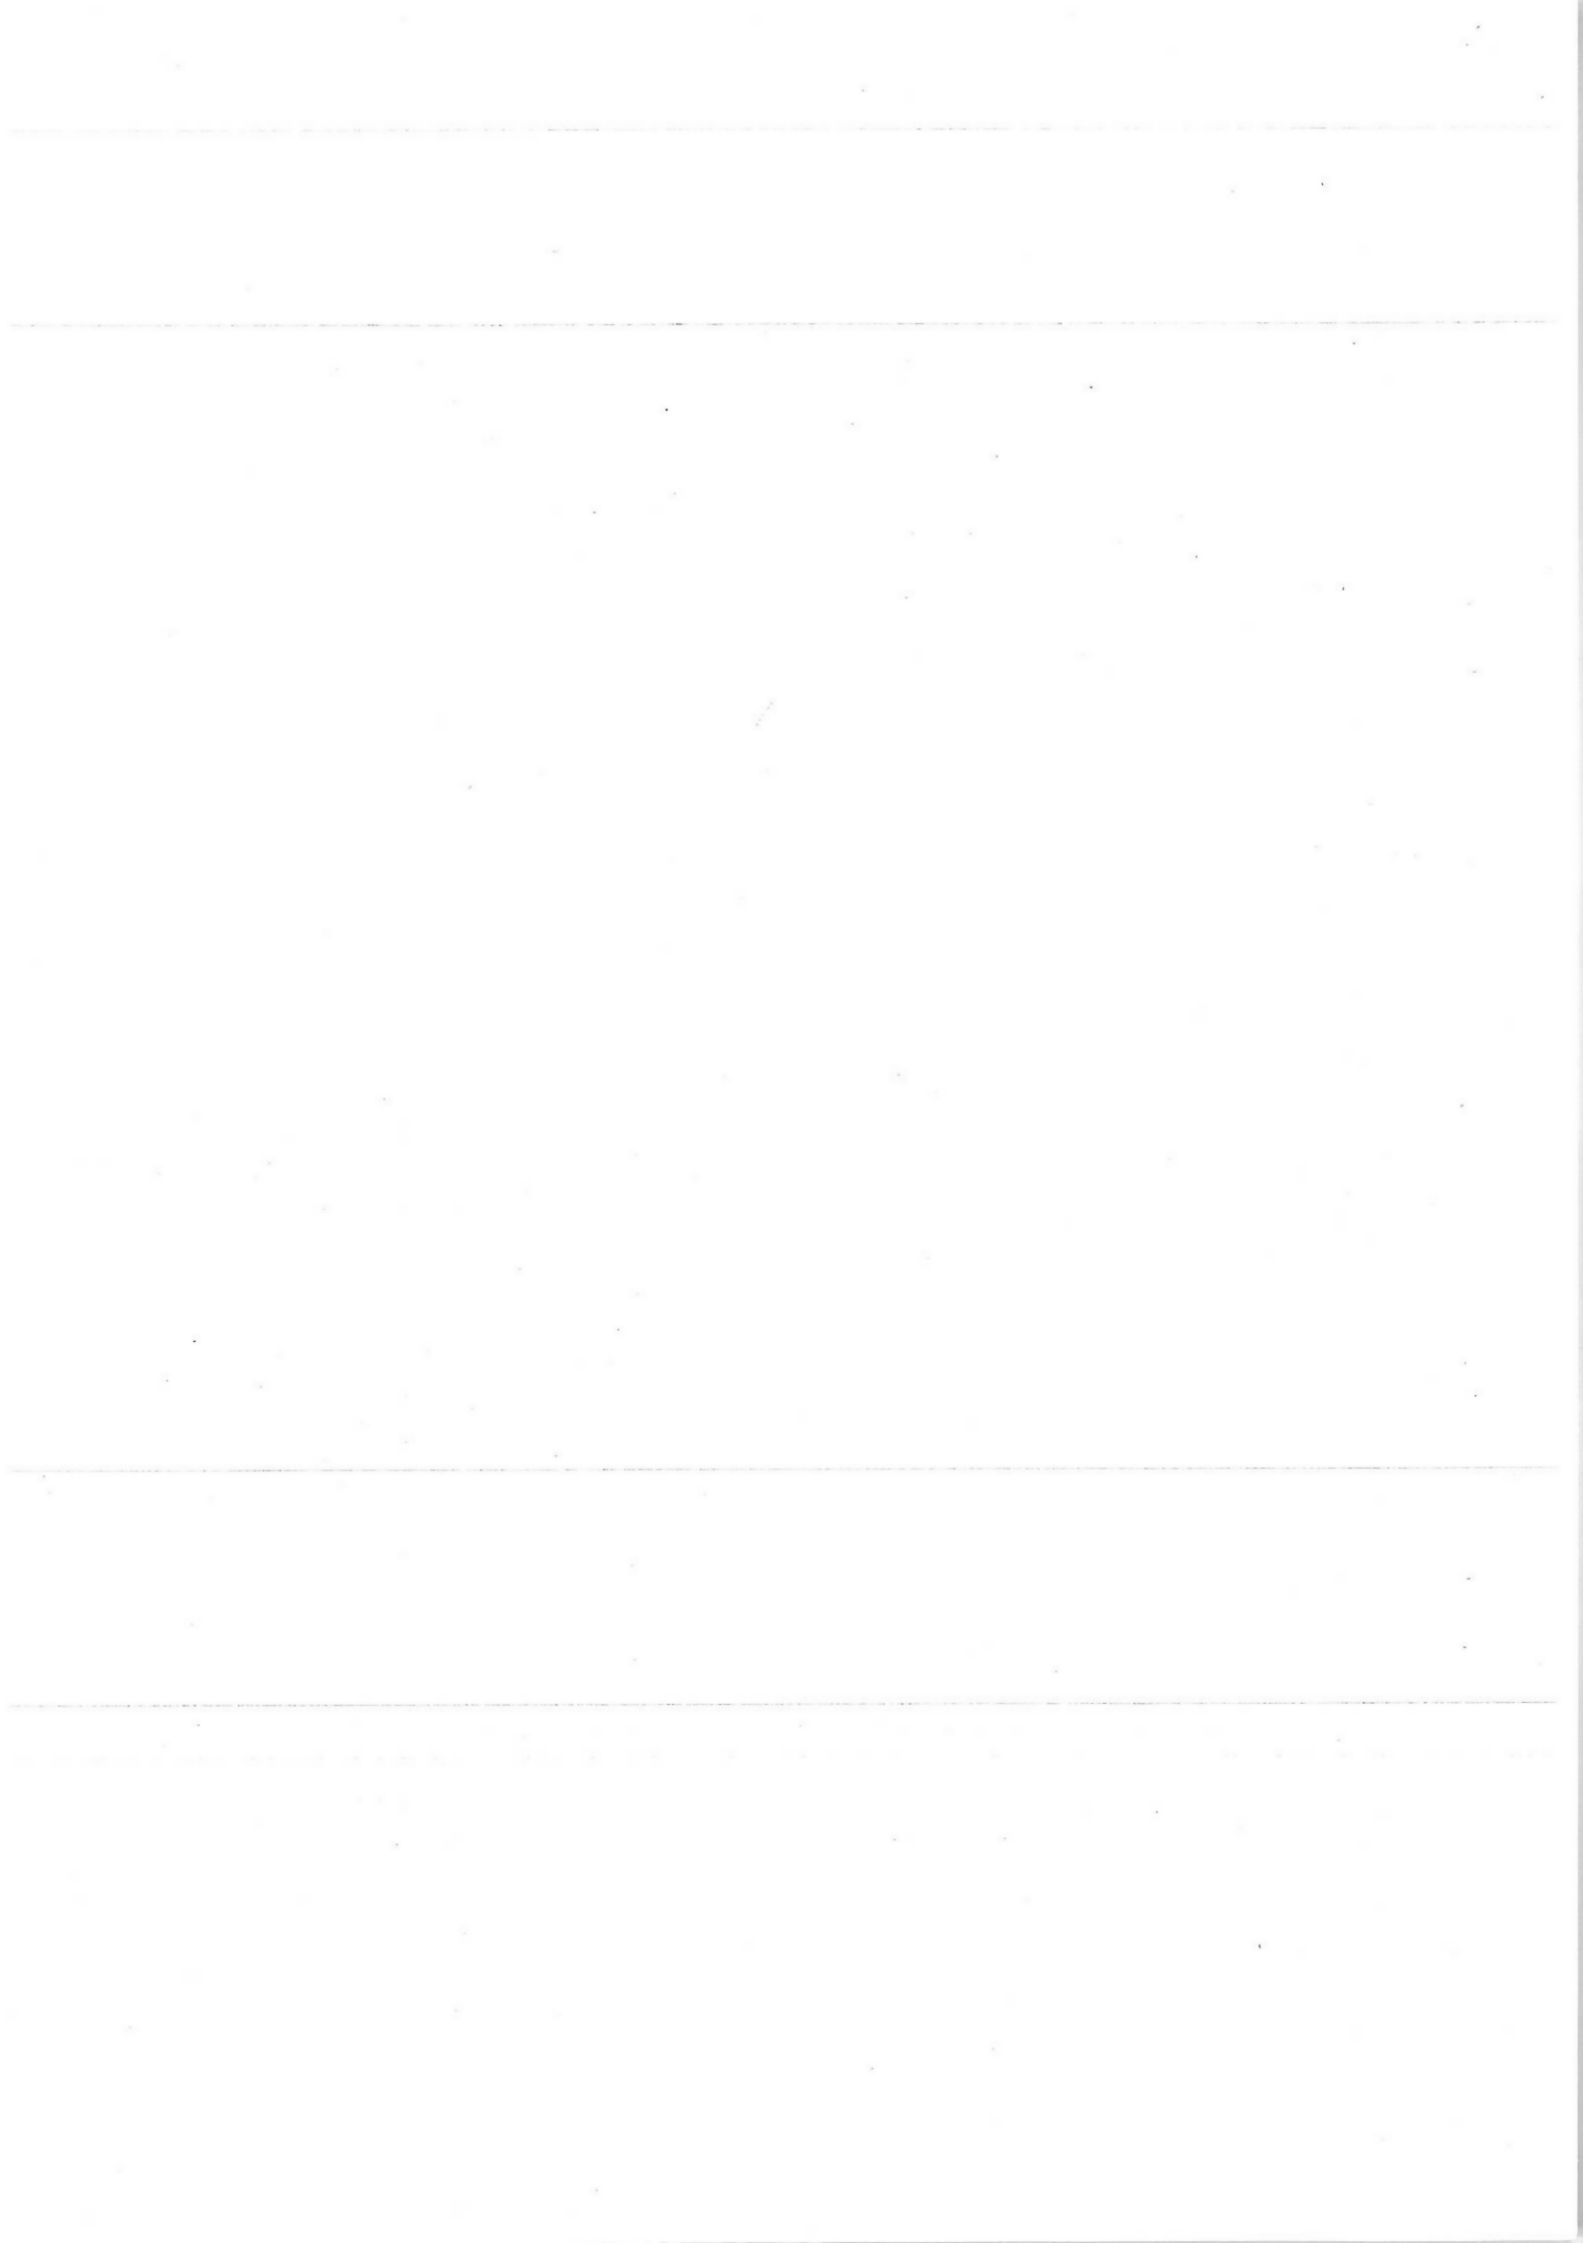


公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09500	天花板	大類別	材料	其他		尺寸		估價用單位	0:不分類時使用
M									
0	吊木梁	天花板固定器(吊筋一支)	鋼材	輕鋼架	0		1	M	
1	平頂筋及吊筋		鐵皮	鍍鋅鋼架	1	12mm	2	M2	
2	角材(含吊筋)		防潮吸音	耐燃一級	2	15mm	3	M3	
3	吊筋		無塵吸音	耐燃二級	3	16mm	4	式T	
4	T型押條(鋼)		吸音	耐燃三級			5	只個	
5	搖震押條(鋼)		岩棉(礦纖)				6	組	
6	W小押條(鐵皮)		防火吸音				7	KG	
7	吊筋		噴霧吸音石膏				8	才	
8	吊筋		強化纖維石膏				9	支付	
9	吊筋		金屬				A	發	
A	吊筋		塑膠(PVC)				B		
B	吊筋		吸音鋁板				C		
C	吊筋		複合式鋁箔				D		
D	吊筋		岩粒						
E	吊筋		礦纖						
F	吊筋		矽酸鈣板						
G	吊筋		木絲水泥板						
H	吊筋		鋁金屬墜板						
I	吊筋								
0	吊筋及五金				0				
1	收邊條				1	8# (3.26mm)			
2	鍍鋅鐵絲								
0	鍍鋅螺絲母件				0				
1					1	D=6mm			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09548	鋁板條天花板	懸吊系統	0	鋁板厚度	0	不沖孔	0	表面處理	1	M	0:不分類時使用
		明架	1	鋁板厚0.5mm	1	沖孔(圓形)及岩棉吸音襯裡	1	陽極處理	2	M2	依CNS2253
		半明架	2	鋁板厚0.6mm	2	沖孔(圓形)及玻璃棉吸音襯裡	2	氣碳烤漆	3	M3	CNS9957規定
		暗架(懸掛式)	3	鋁板厚0.7mm	3	沖孔(圓形)及非織物吸音襯裡	3	粉末塗裝	4	式	
		暗架(卡夾式)	4	鋁板厚0.8mm	4	沖孔(特殊形狀)及岩棉吸音襯裡	4	珐琅烤漆	5	T	
		暗架(框格式)	5	鋁板厚0.9mm	5	沖孔(特殊形狀)及玻璃棉吸音襯裡	5	電解發色	6	只	
		暗架	6	鋁板厚1.0mm	6	沖孔(特殊形狀)及非織物吸音襯裡	6	烤漆	7	個	
		輕鋼架	7	鋁板厚1.1mm	7	沖孔(圓形)及岩棉吸音襯裡(防火)			8	組	
		輕鋼架暗架	8	鋁板厚1.2mm	8	沖孔(圓形)及玻璃棉吸音襯裡(防火)			9	KG	
		暗架(防塵型)	9		A	沖孔(圓形)及非織物吸音襯裡(防火)					
					B	沖孔(特殊形狀)及岩棉吸音襯裡(防火)					
					C	沖孔(特殊形狀)及玻璃棉吸音襯裡(防火)					
					D	沖孔(特殊形狀)及非織物吸音襯裡(防火)					
					E	沖孔					

M

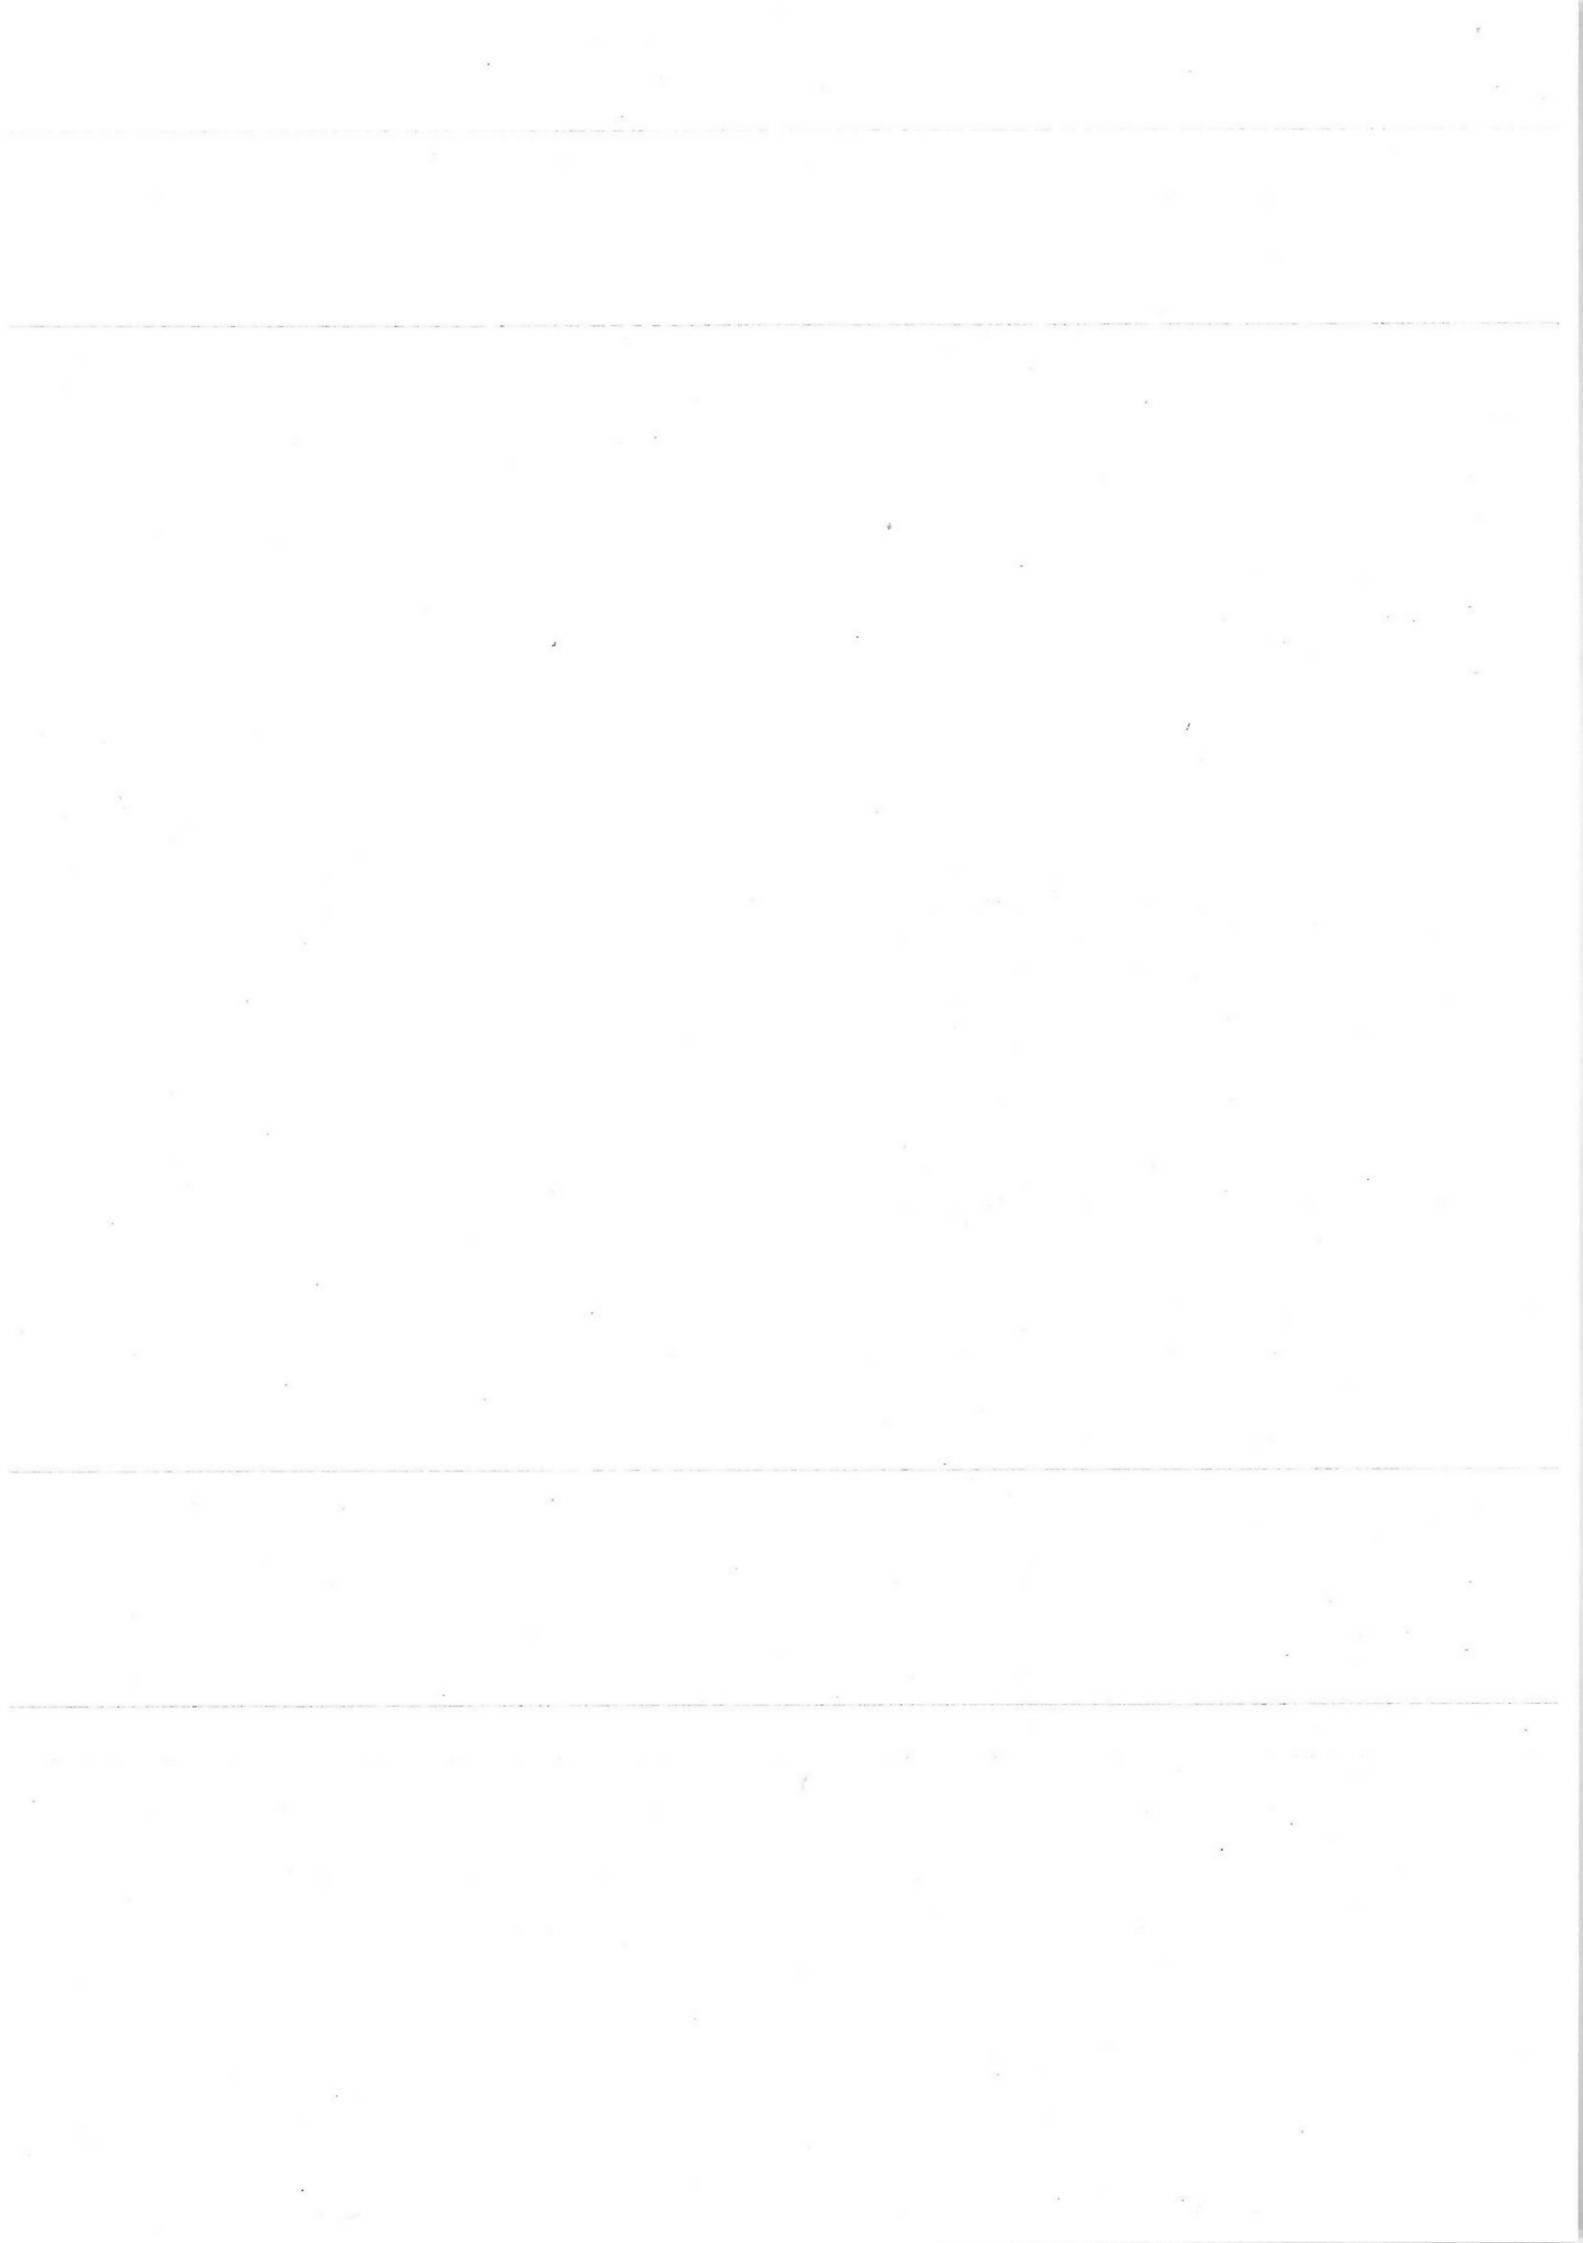

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱 材質	7碼 次分類	8碼 其他	9碼名稱 其他	10碼 估價用單位	備註
09611	整體粉光地坪處理	0	0	0	0	1 M 2 M2 3 M3 4 式 5 T 6 只 7 個 8 組 9 KG A 處	0：不分類時使用
		1 石英砂					
		2 金鋼砂					
		3 自平水泥	0	0 1 t=3.0mm			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	備註
09622	環氧樹脂砂漿地坪	材料	厚度	強度		估價用單位	0:不分類時使用
M		0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 A B	0 1 2 3	1 2 3 4 5 6 7 8 9	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG
		石英砂 金鋼砂 鈦合金	厚3mm 厚4.5mm 厚5mm	抗壓強度500kgf/cm2 抗壓強度850kgf/cm2 抗曲強度300kgf/cm2 抗曲強度360kgf/cm2	底塗 中塗 面塗		

